


Зберегти (fSave)

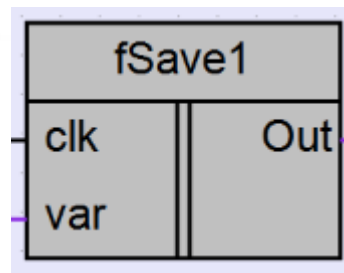


Малюнок 1 – Умовне позначення

Застосування на контролерах		ПР200-xxx, ПР100-xxx, ПР102-xxx	
Входи	Тип даних	Пояснення	Діапазон
clk	bool	Зберегти	0/1
var	float	Значення на вході	-3.40282347E+38–3.40282347E+38
Виходи	Тип даних	Пояснення	Діапазон
Out	float	Збережене значення	-3.40282347E+38–3.40282347E+38

Опис роботи макросу

Макрос дозволяє зберегти проміжне значення виміру для подальшої обробки. Збереження відбувається на передньому фронті сигналу на вході clk. Для значень із плаваючою комою.

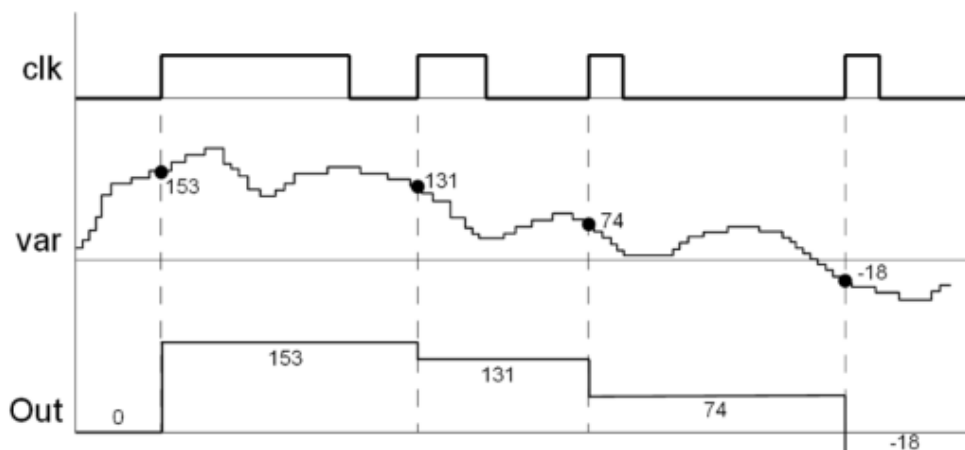

Малюнок 2 – Приклад роботи макросу

Область застосування макросу:

- 1) У алгоритмах в яких необхідно зберігати значення за сигналом
- 2) Аналіз динаміки процесу

Розробник	Версія	Дата зміни
ВО ОВЕН	1.0	16.09.22