
Bereichsüberwachung


2PosUPReg

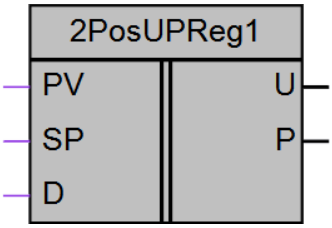

Eingang	Datentyp	Beschreibung
PV	REAL	Prozessvariable
SP	REAL	Sollwert
D	REAL	Hysterese
Ausgang	**Datentyp**	**Beschreibung**
U	BOOL	Wert außerhalb Grenzen
P	BOOL	Wert innerhalb Grenzen

Wahrheitstabelle

PV	U	P
PV < (SP - D)	1	0
(SP - D) < PV < (SP + D)	0	1
PV > (SP + D)	1	0

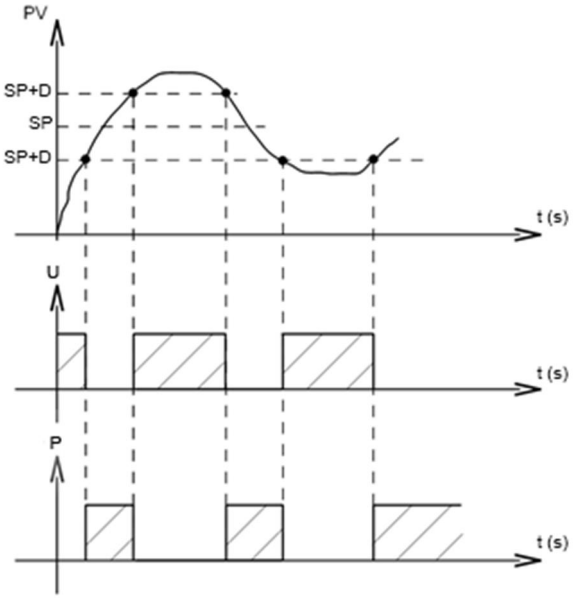

Geräte	PR114, PR200
Version	1.1
Änderungsdatum	26.02.2015